


Anvisningar för montage och förläggning av serviskabel

Fasadskåpet skall monteras vertikalt på stadigt och vibrationsfritt underlag. Det får inte monteras invid dörrens låssida eller i samma regel som ev. sopskåp är infäst i.

Fasadskåpet – infällt eller utanpåliggande – levererar din elinstallatör. Elmätaren levereras och monteras av Linköping Kraftnät.

Rörets innerdiameter bör vara minst 2 ggr kabelns ytterdiameter. Dock minst 50 millimeters ytterdiameter.

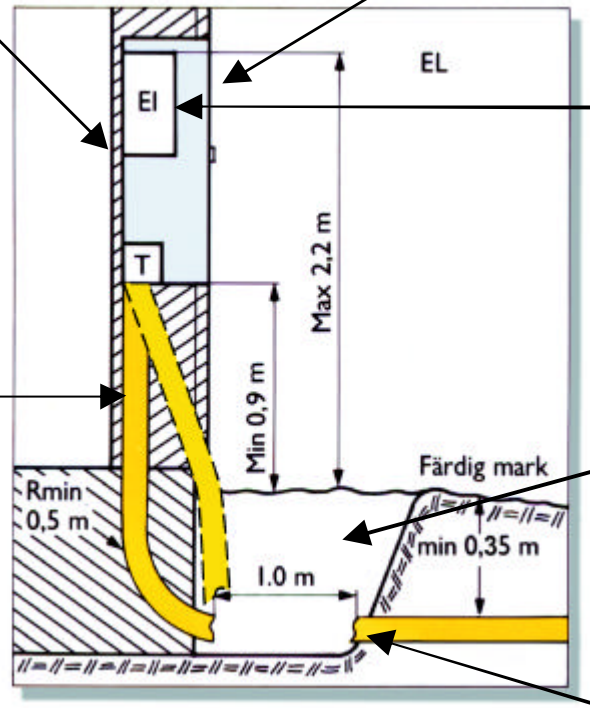


OBS!!!
Tänk på att elmätaren måste kunna betjänas av Linköping Kraftnäts personal.
Skåpet får således inte byggas in i t ex carport, uterum, bostad eller andra låsta utrymmen.

Draggrop vid husliv och tomtgräns för att underlätta dragning.

Röret tätas i båda ändarna efter förläggning så att vatten, sand, jord eller dylikt ej kan tränga in.

Figur 1. Montering av serviskabel med rör infällt i grundmur, alternativt utanpå grund, och infällt fasadmätarskåp.

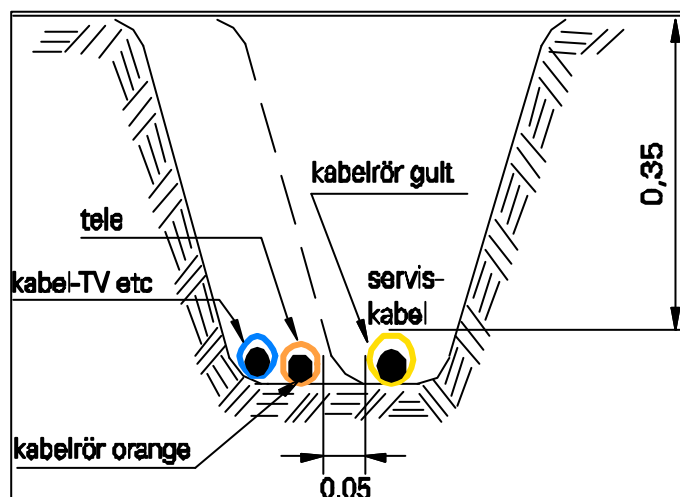

Figur 2. Utförande av kabelgrav visande samförläggning av el- och teleservis på tomtmark.